


O/F. 331.9
532
III

40.400

DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO JUJUY (DAPySJ)


**PROYECTO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CLOACAL
EJE SAN SALVADOR DE JUJUY - PALPALA**

I - ESTUDIO DE LA DEMANDA



**ANEXO PLANOS
VOLUMEN II**

O/F. 331.9
532
III

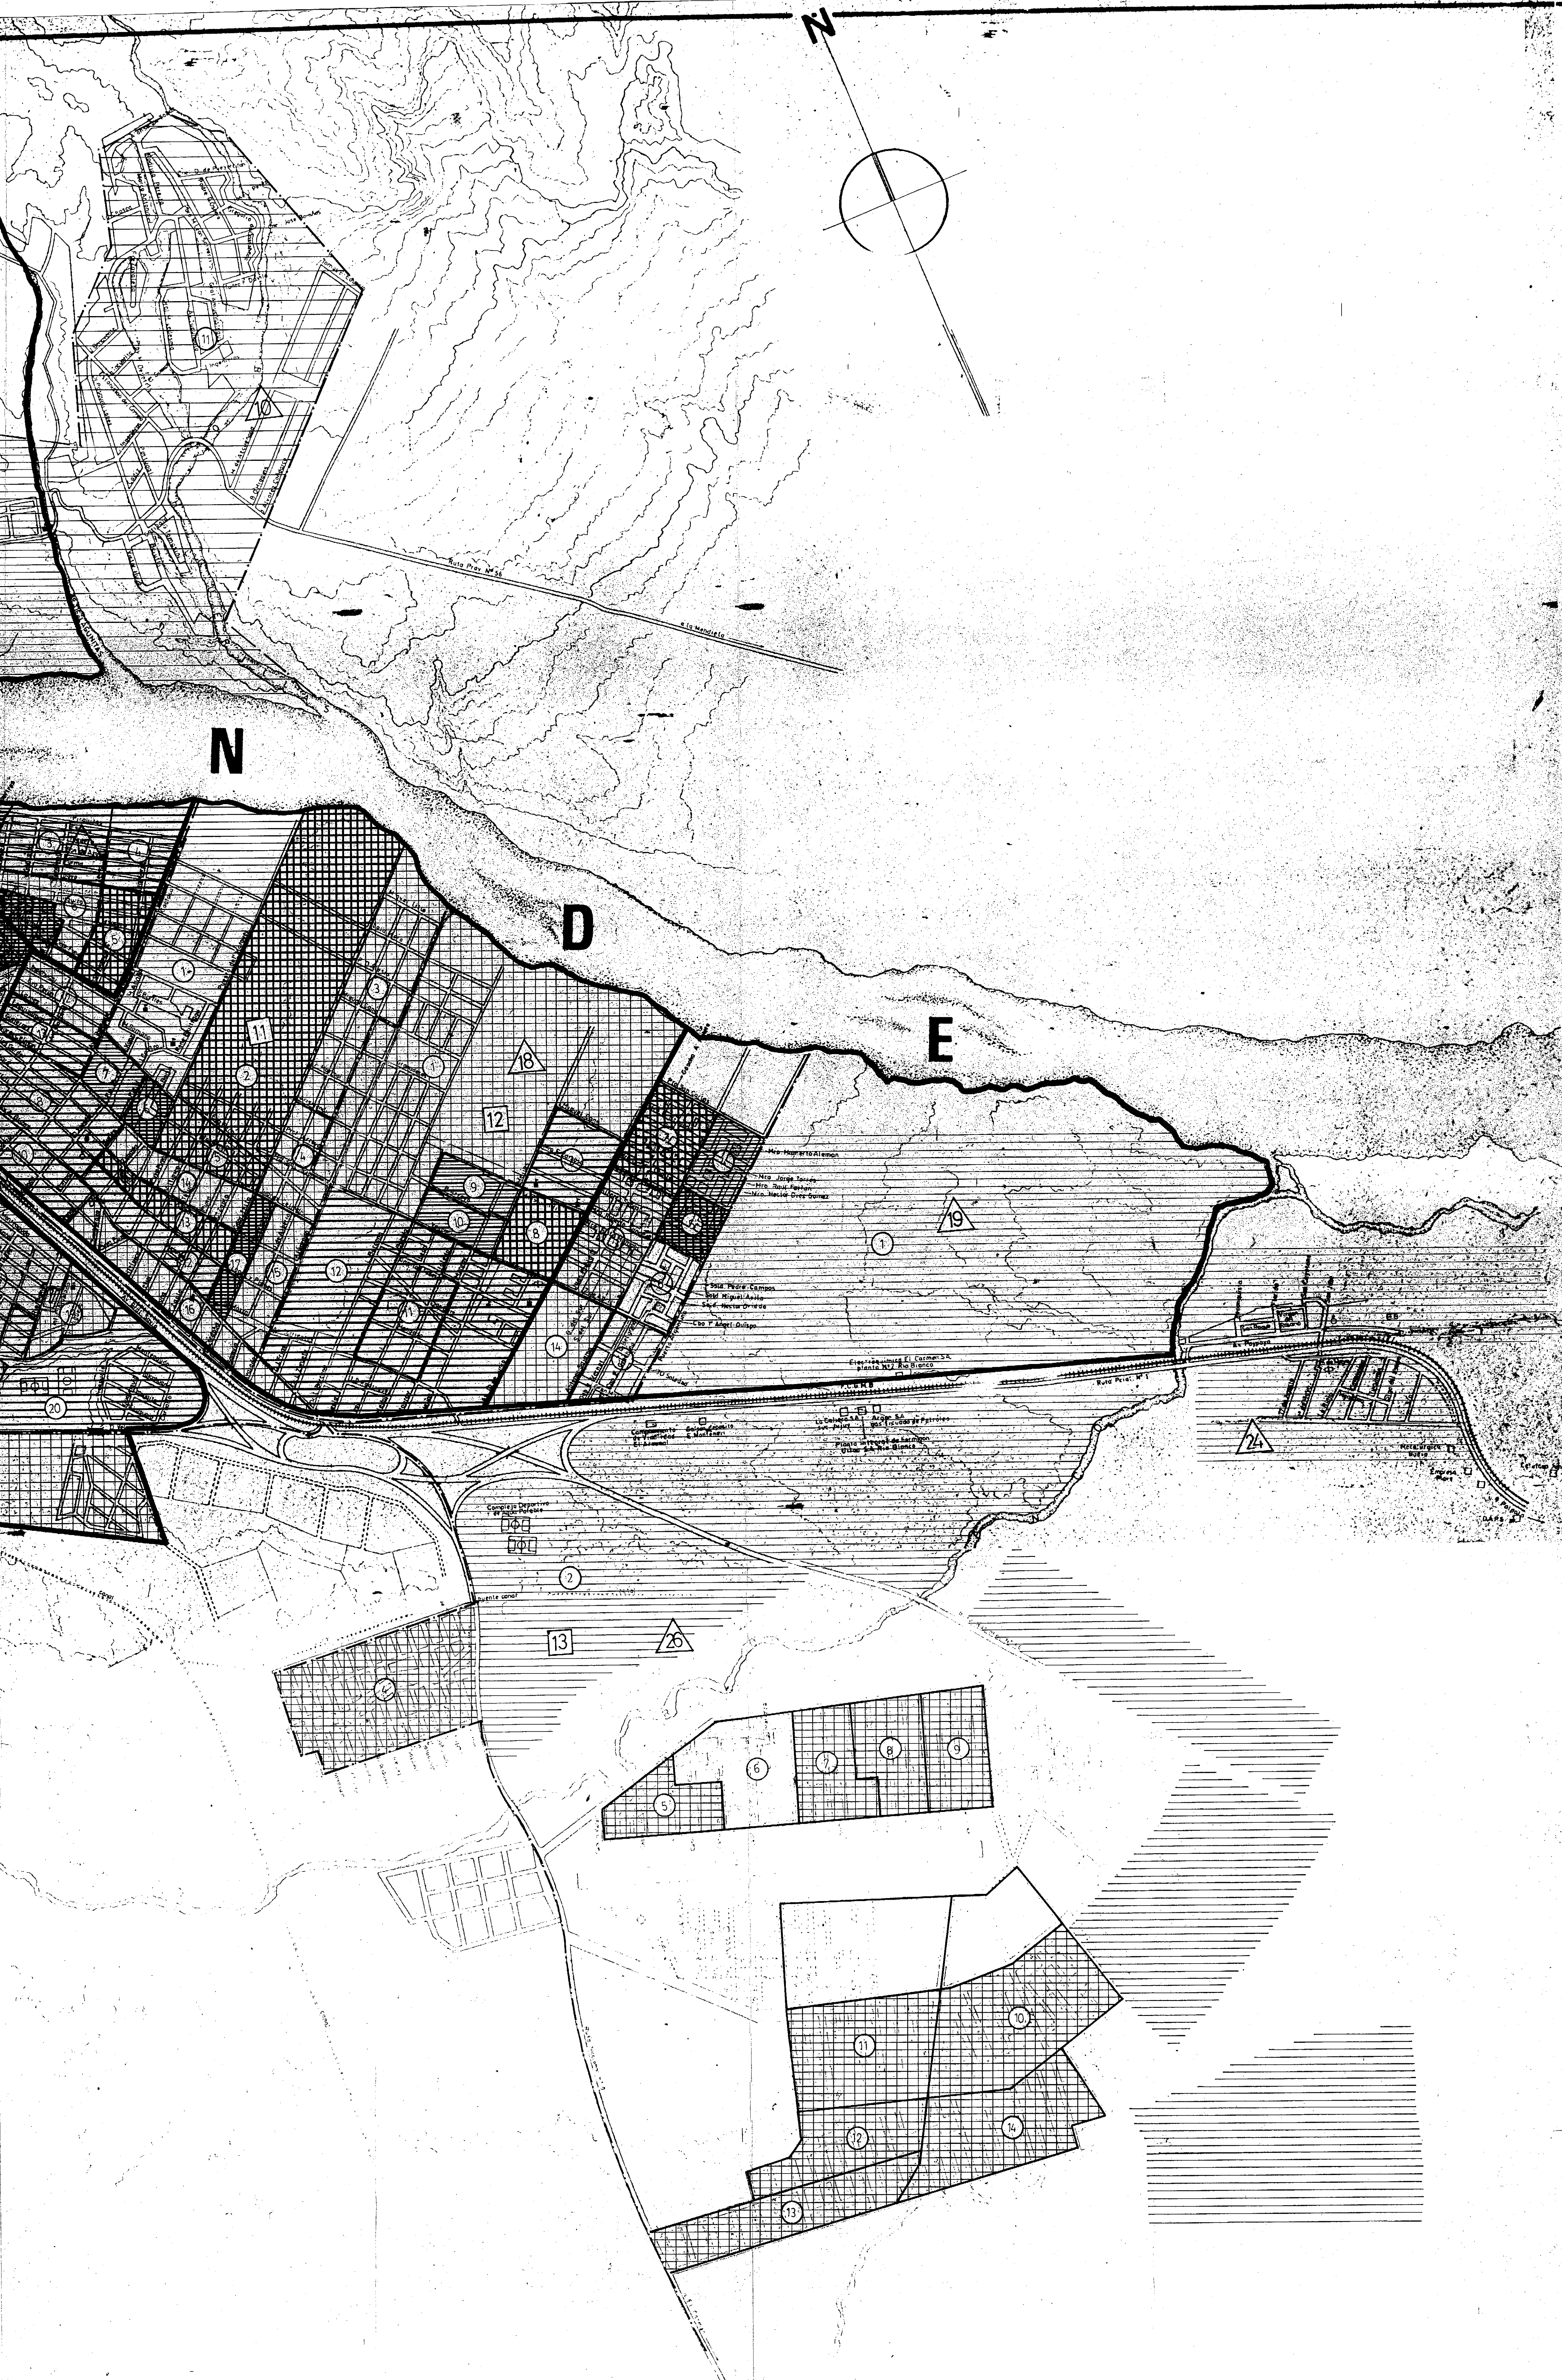

— LIMITE DISTRITOS DAP y SJ.

— LIMITE DE FRACCION CENSAL 1991.

— LIMITE DE RADIO CENSAL 1991.

△ DISTRITOS DAP y SJ.

□ FRACCION CENSAL.

○ RADIO CENSAL.

DENSIDADES FUTURAS

300 HAB/Ha y mas.

250 - 299.9 HAB/Ha.

200 - 249.9 HAB/Ha.

150 - 199.9 HAB/Ha.

100 - 149.9 HAB/Ha.

50 - 99.9 HAB/Ha.

49.9 HAB/Ha.

DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - DAP y SJ.

PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO CLOACAL


S.S. JUJUY - PALPALA


S.S. JUJUY DENSIDAD FUTURA AÑO 2025

Fecha: 12/94 Superv. Arq. MEGuaresti Dibujo: Marcelo Vannello Plano N°

Esc: 1:10,000 HABITAT / FRANCO - ZARIF - UTE D6



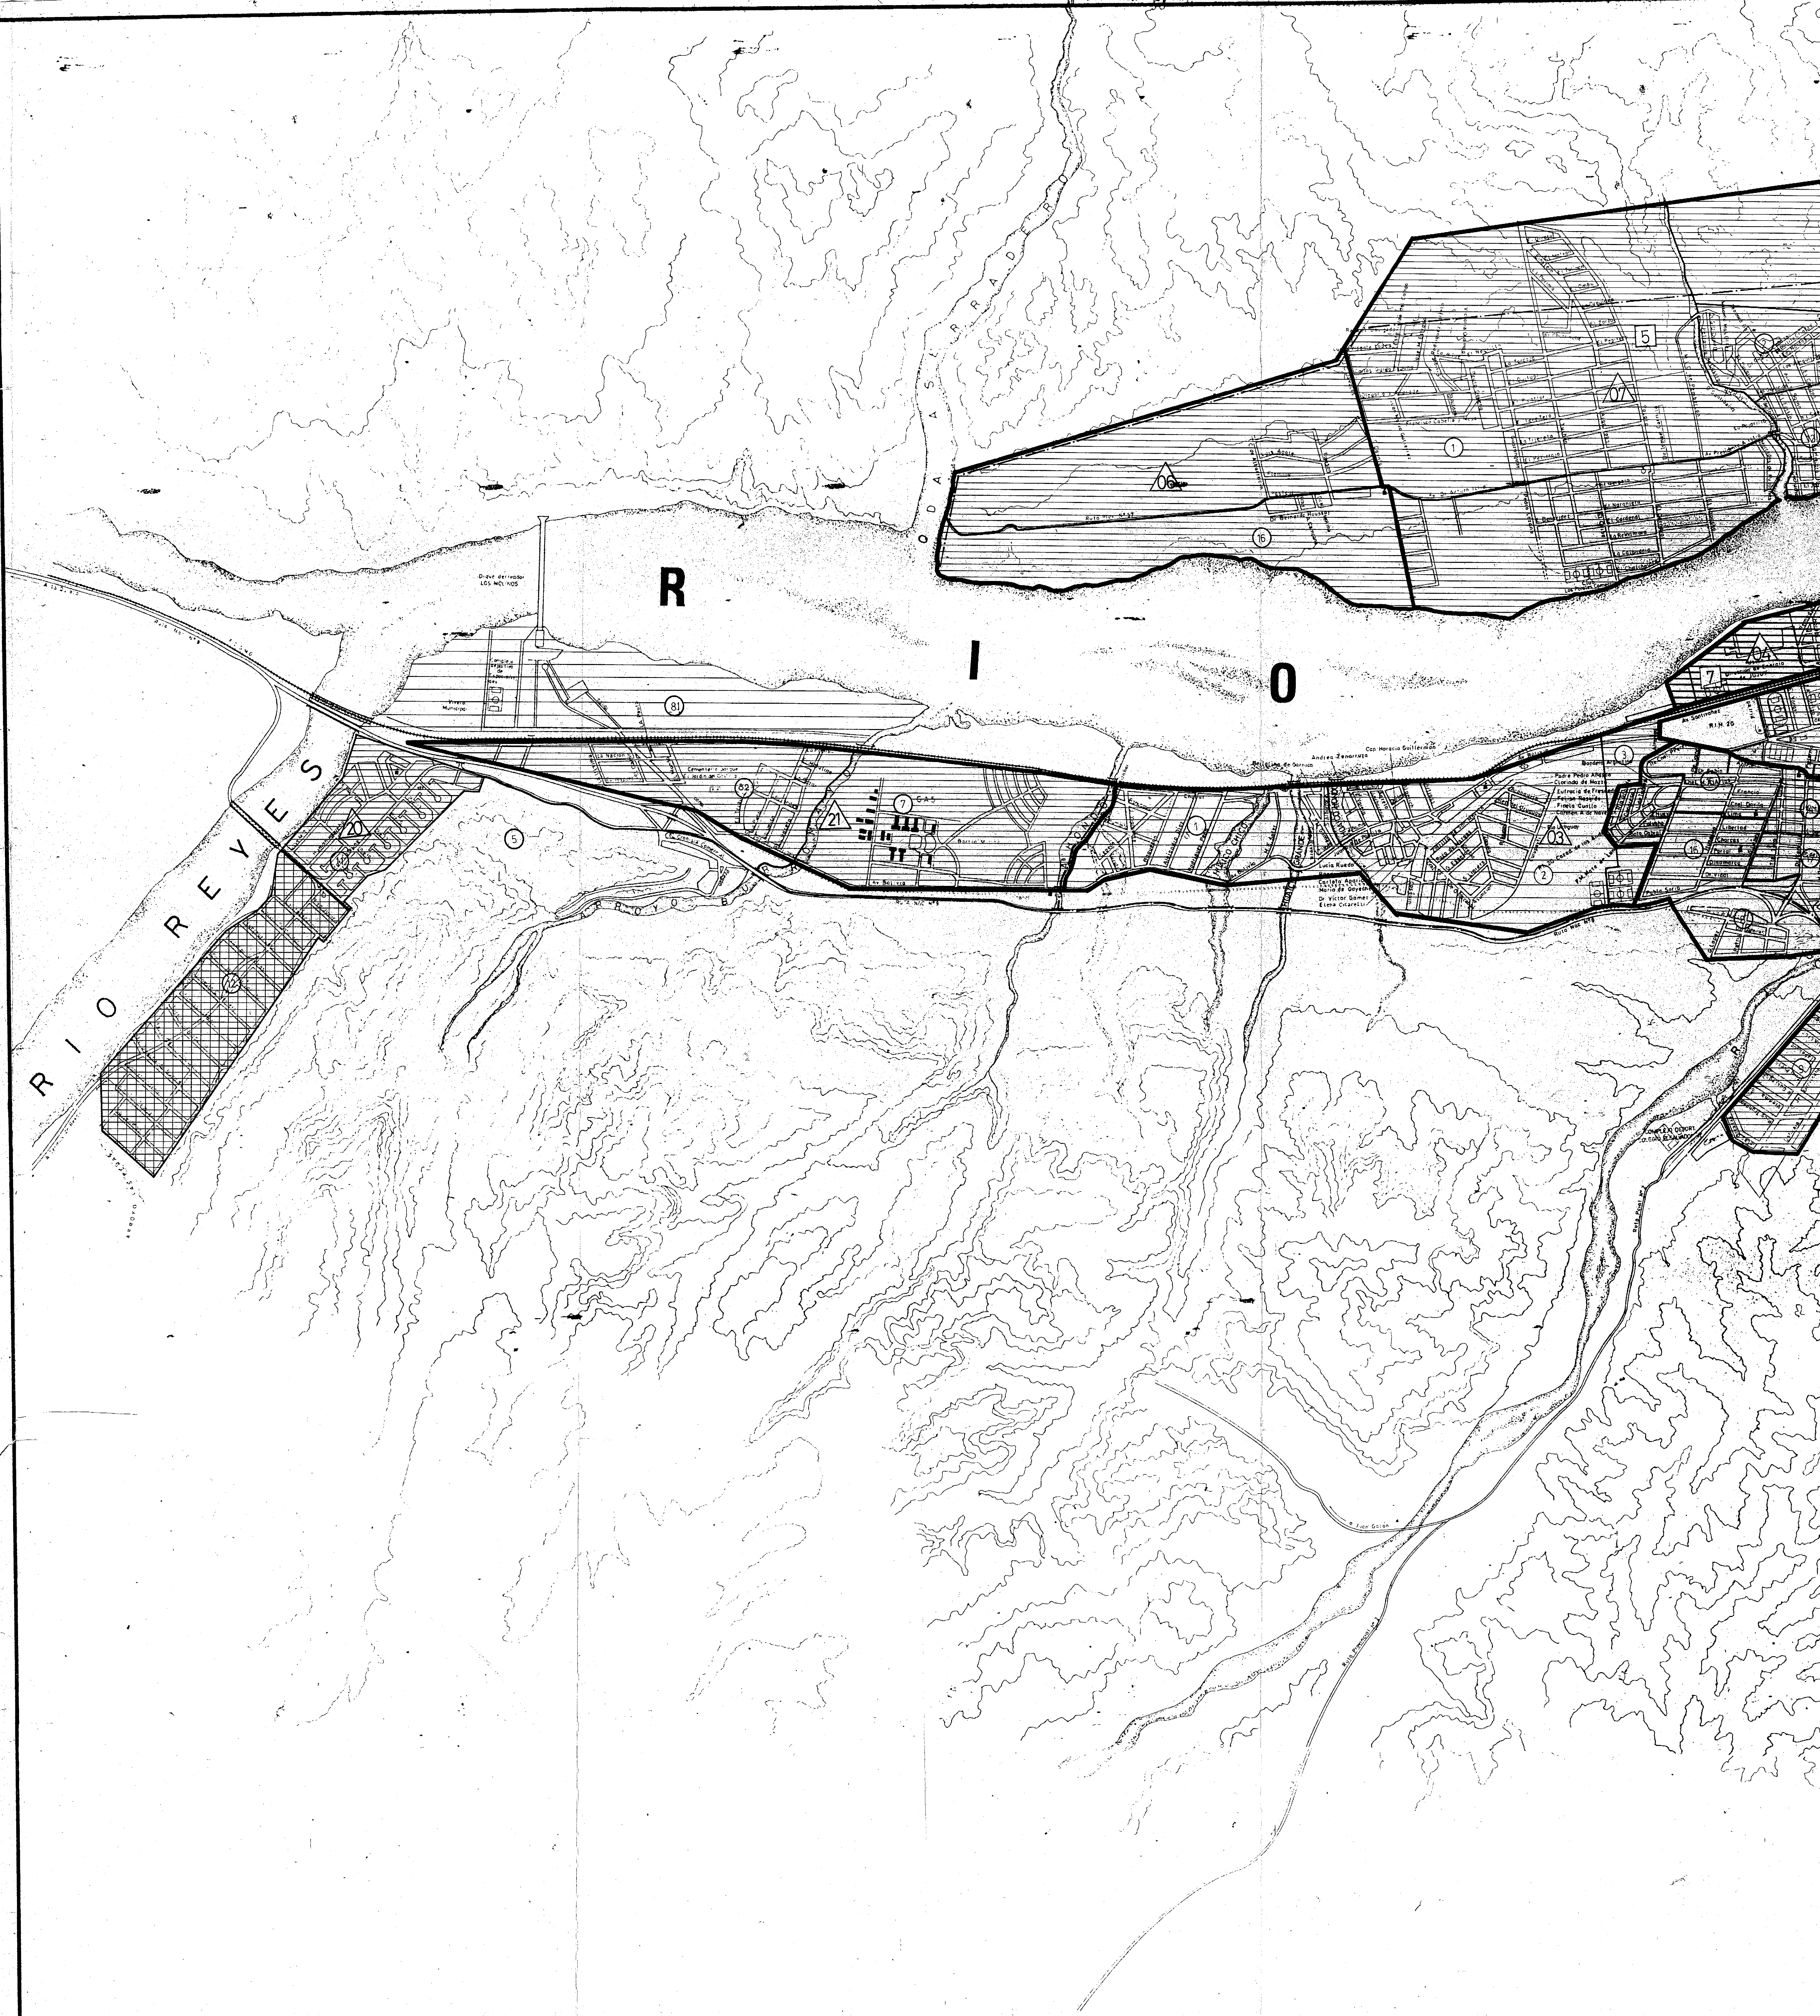




REFERENCIAS

- Límite Fracción Censal
- Límite Radio Censal
- 05 Fracción Censal
- 3 Radio Censal
- 23 Distrito DAPySJ


NIVEL SOCIOECONOMICO

- MEDIO ALTO
- MEDIO
- MEDIO BAJO
- BAJO

- LIMITE DE FRACCION
- LIMITE DE RADIO
- ESTACION

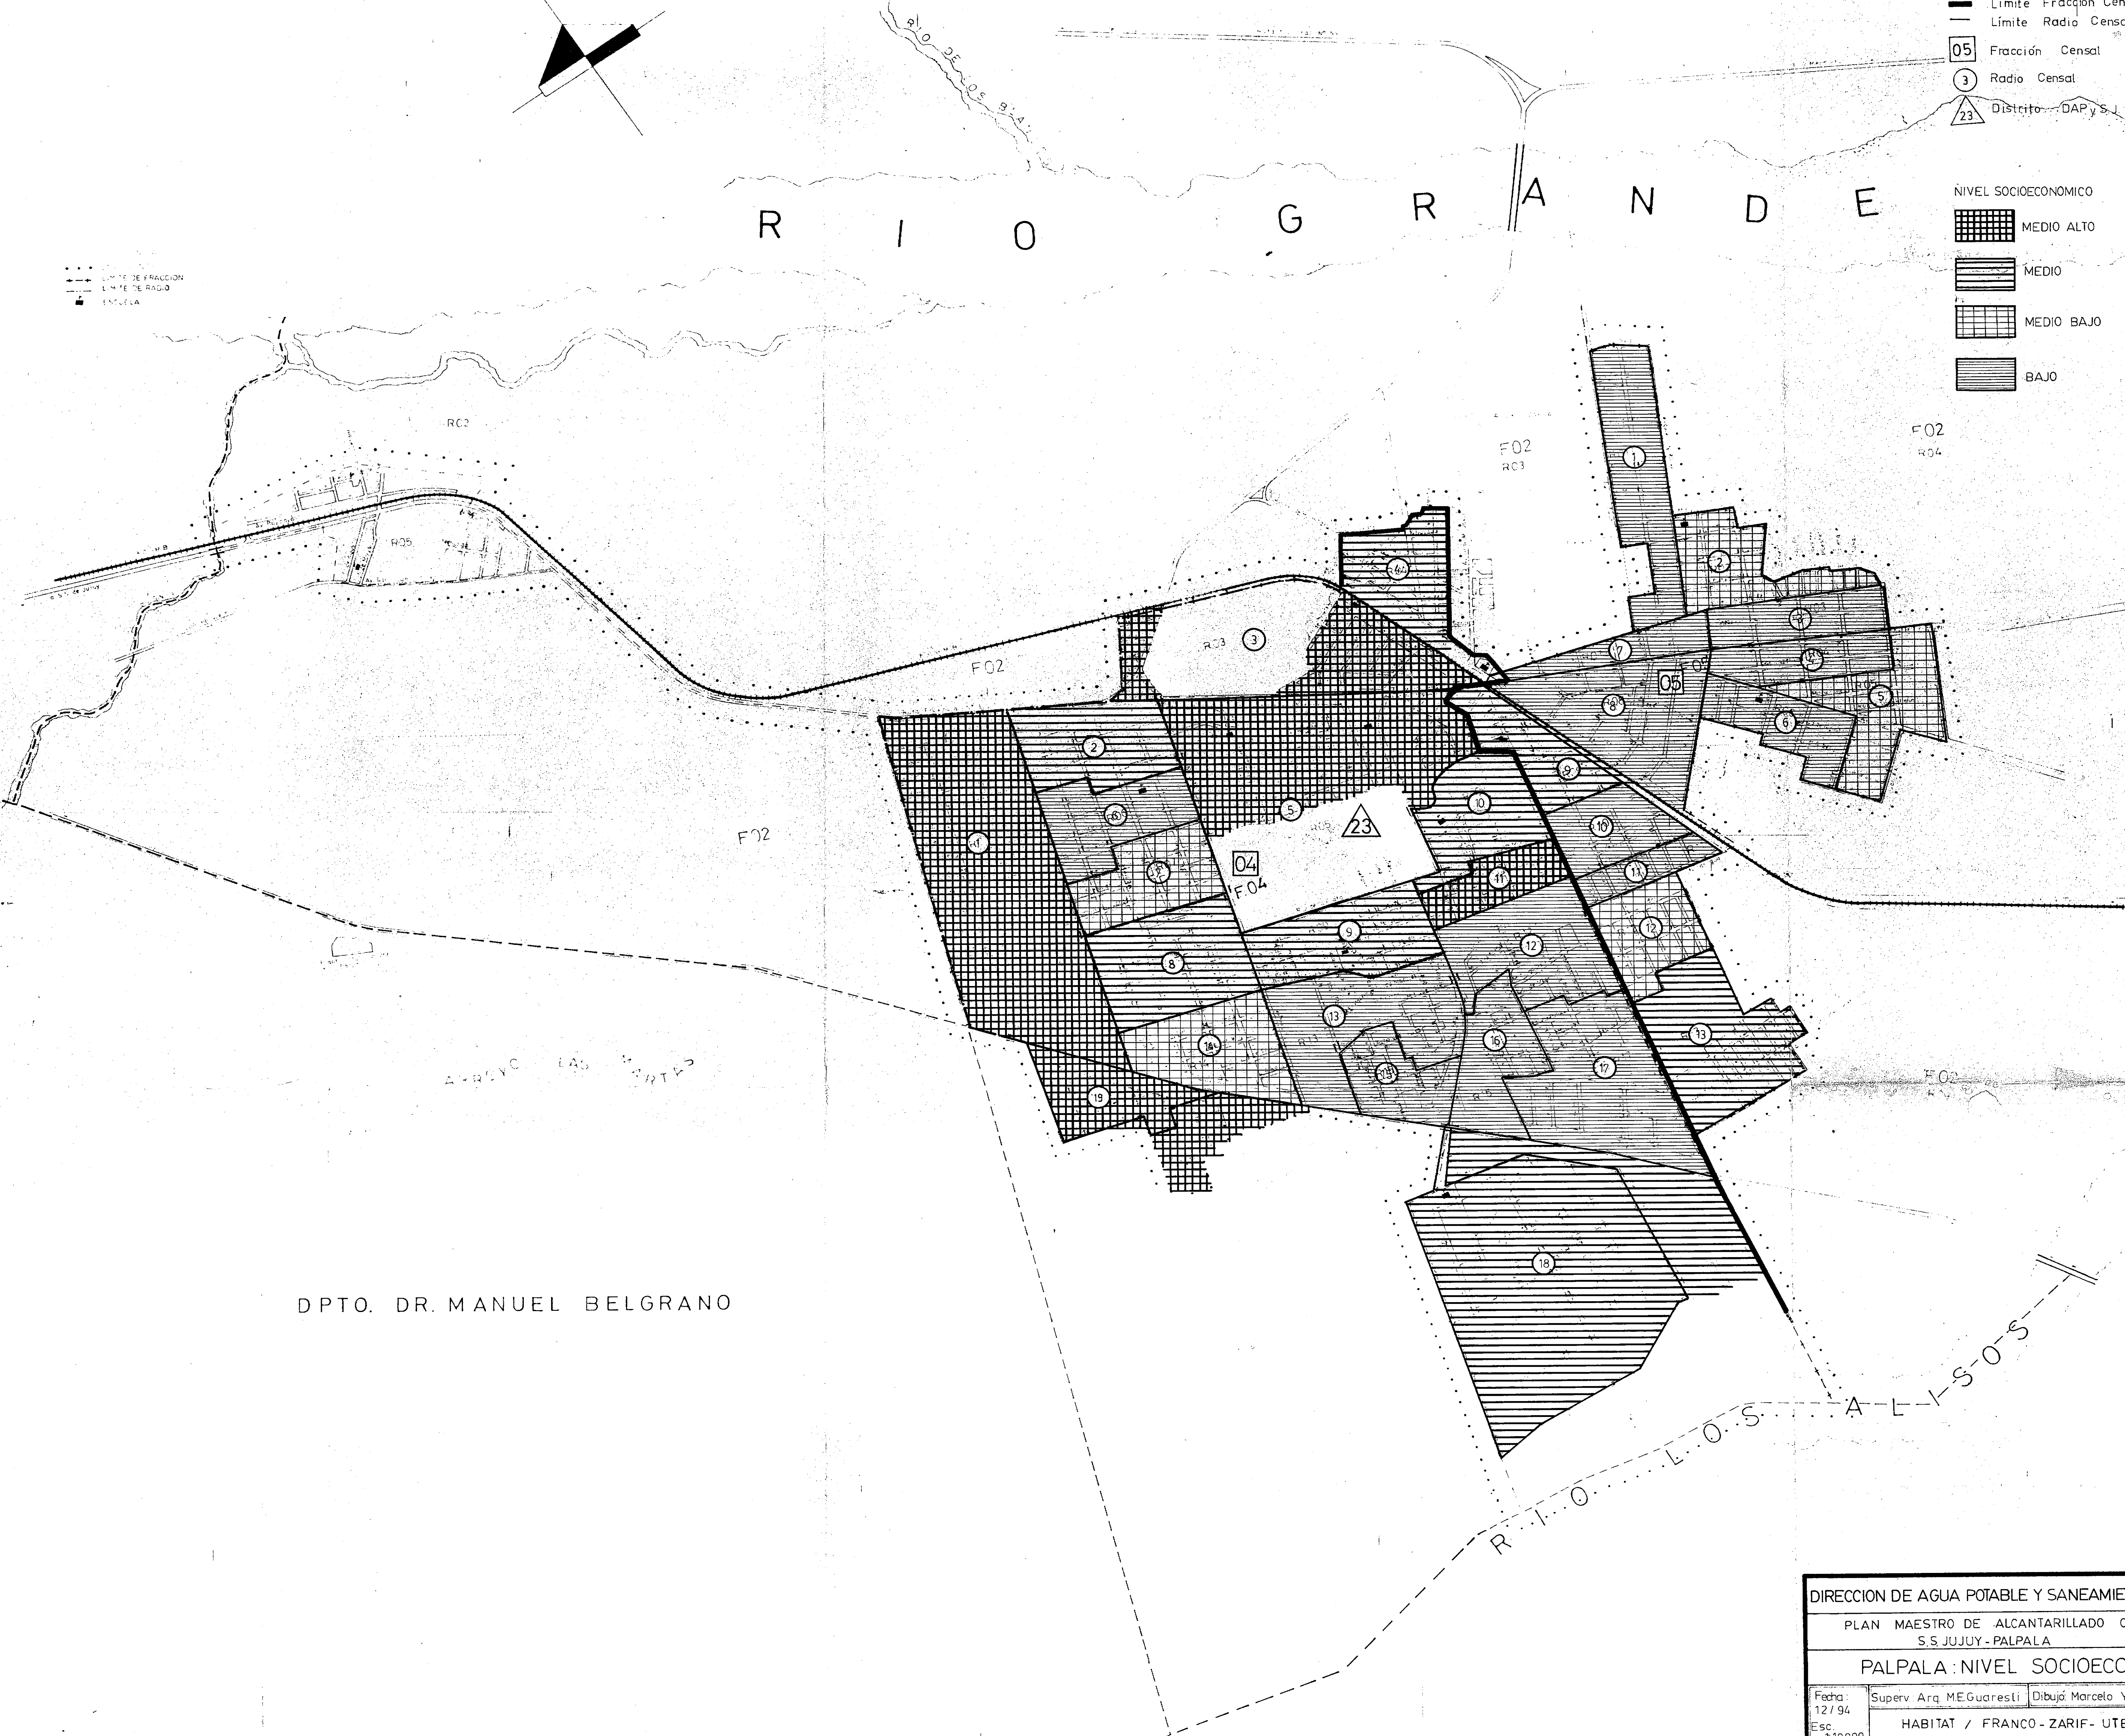

DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - DAPySJ			
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO CLOACAL			
S.S. JUJUY - PALPALA			
PALPALA : NIVEL SOCIOECONOMICO			
Fecha: 12/94	Superv. Arg. M.E. Guaresli	Dibujó: Marcelo Yanniello	Plano N°
Esc. 1:10000	HABITAT / FRANCO - ZARIF - UTE		D.9




R I O G R A N D E

UNITE DE FRACCION
UNITE DE RADIO
ESQUELA


REFERENCIAS:


- Límite Fracción Censal
- Límite Radio Censal
- 05 Fracción Censal
- 3 Radio Censal
- 23 Distrito DAP y S.J.
- 200 Hab/Ha - 249,9 Hab/Ha.
- 150 Hab/Ha - 199,9 Hab/Ha
- 100 Hab/Ha - 149,9 Hab/Ha
- 50 Hab/Ha - 99,9 Hab/Ha
- MENOR A 50 Hab/Ha

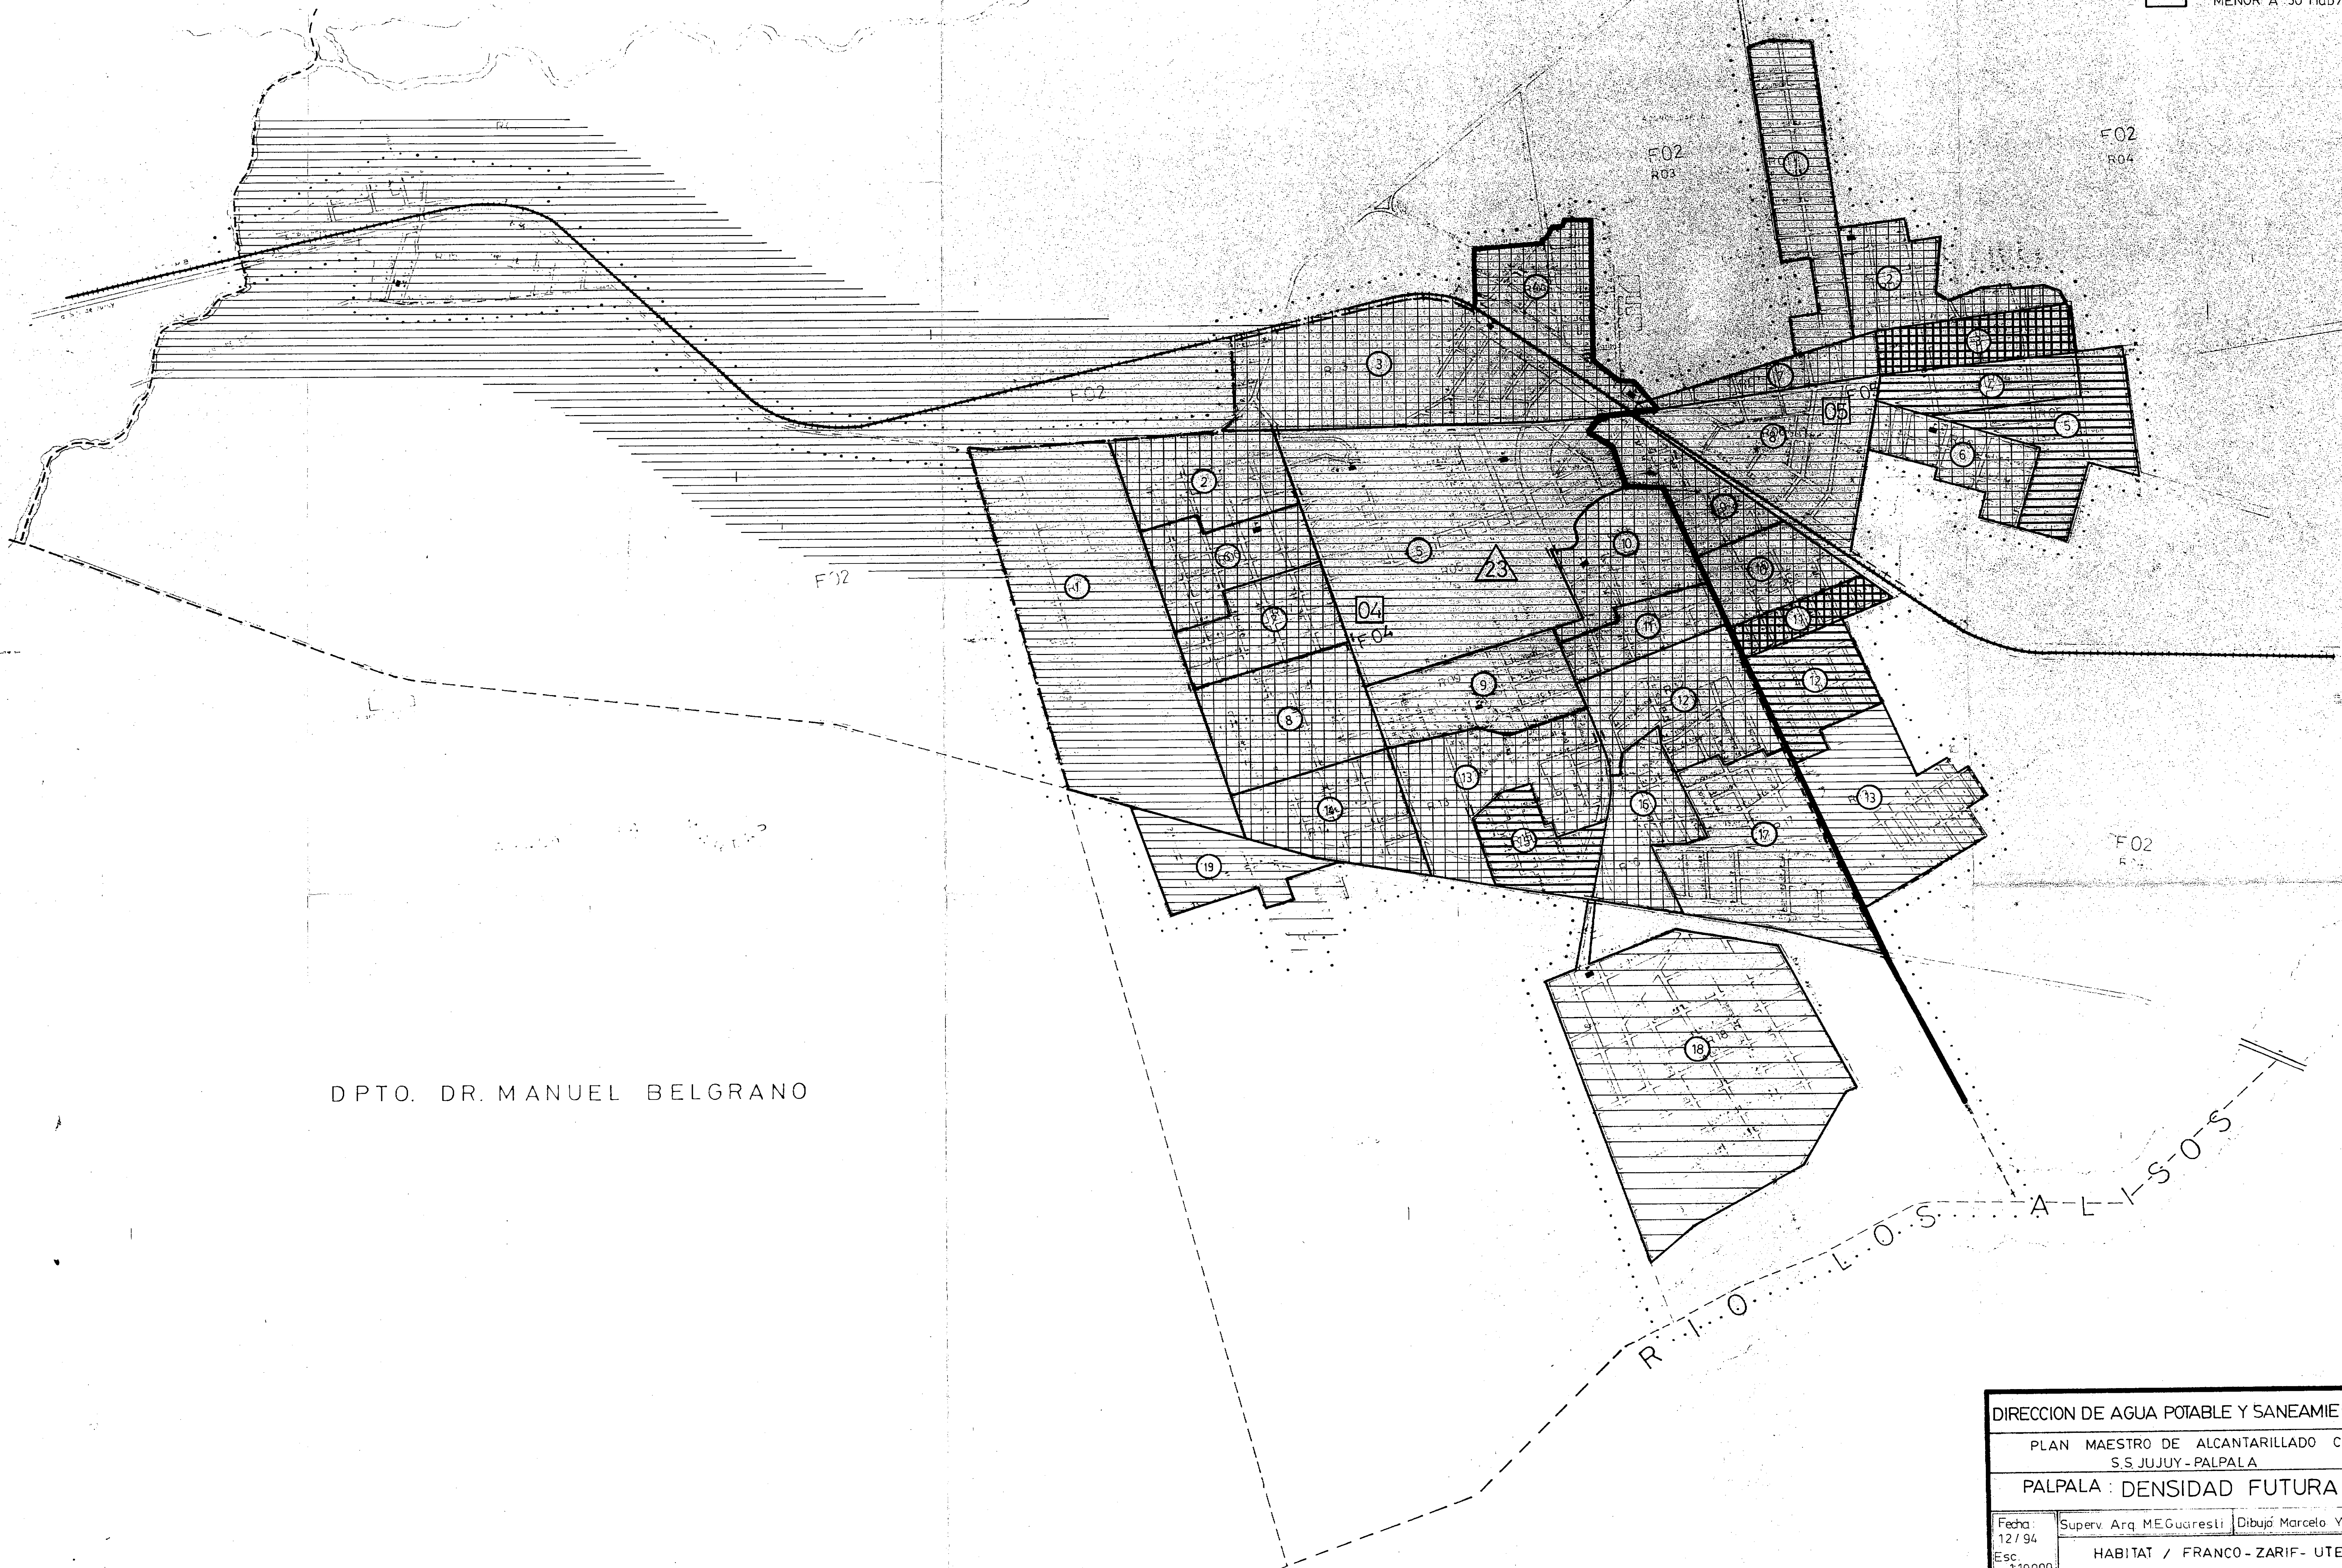


DPTO. DR. MANUEL BELGRANO

DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - DAP y S.J.			
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO CLOACAL			
S.S. JUJUY - PALPALA			
PALPALA : DENSIDAD FUTURA AÑO 2025			
Fecha: 12/94	Superv. Arq. MEGuaresti	Dibujó Marcelo Vanniello	Plano N°
Esc. 1:10000	HABITAT / FRANCO - ZARIF - UTE		D10

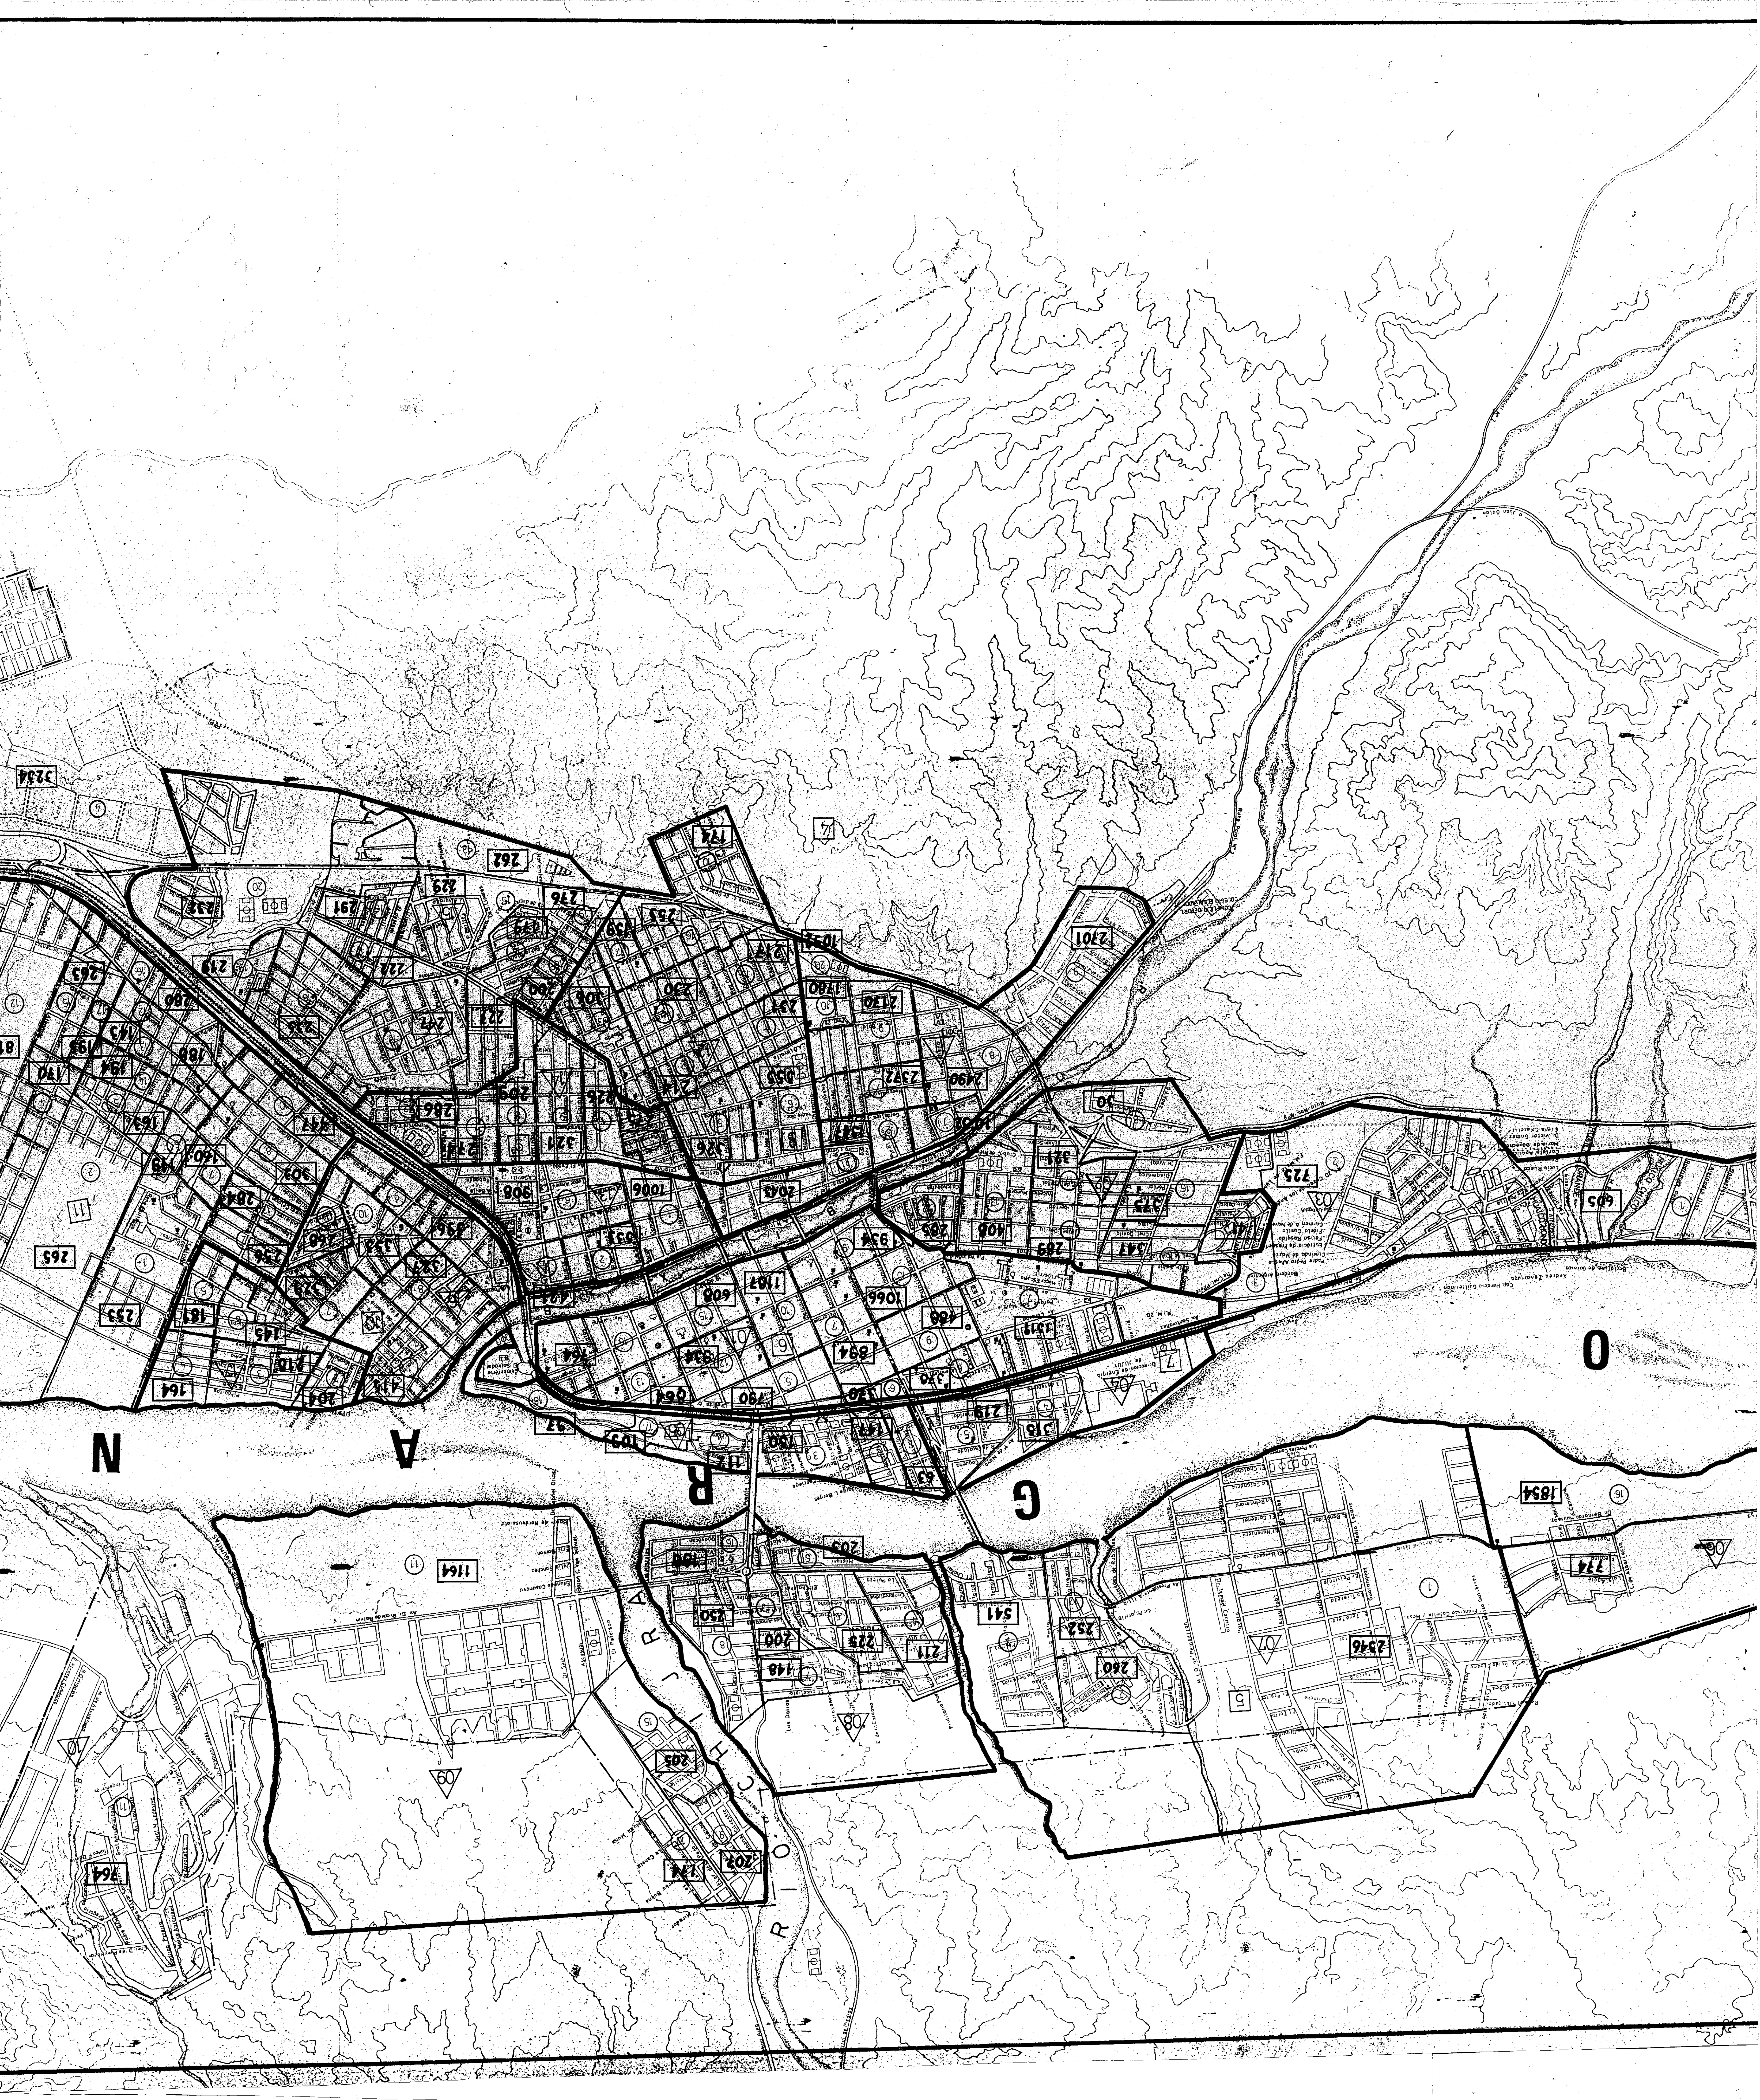

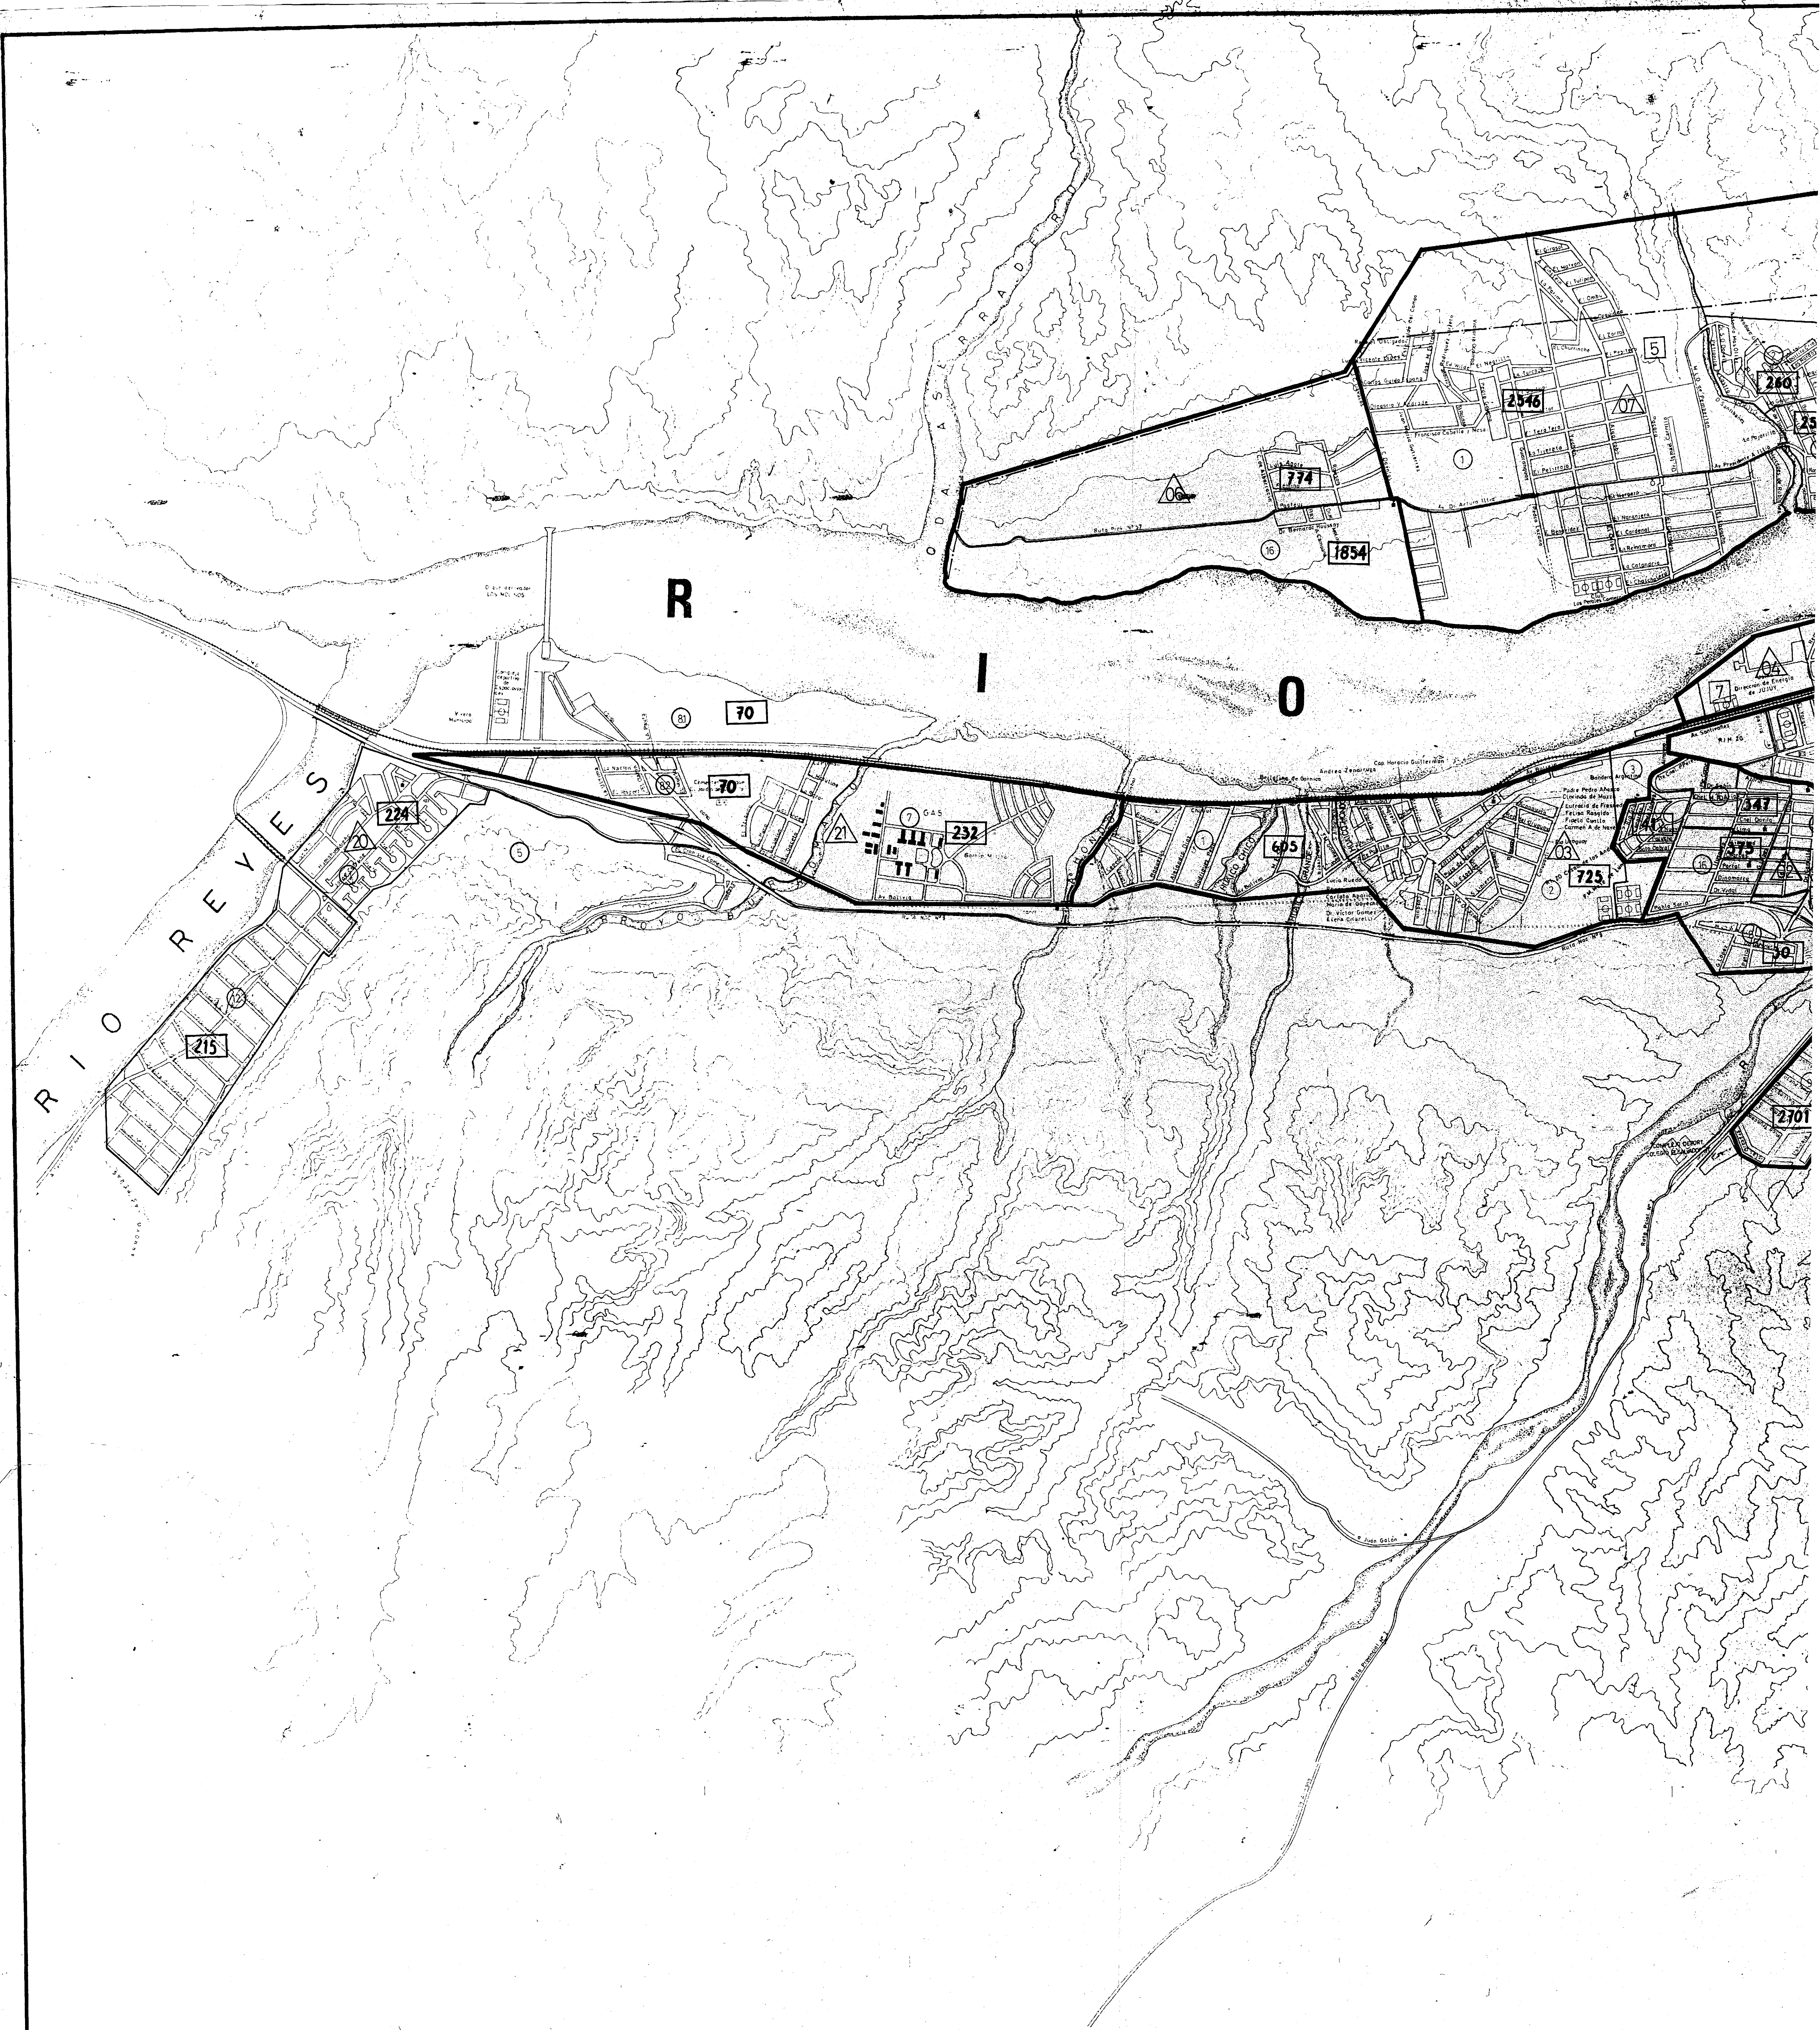



- REFERENCIAS:
- Límite Fracción Censal
 - Límite Radio Censal
 - 05 Fracción Censal
 - 3 Radio Censal
 - 23 Distrito DAPyS.J.
 - 300 Caudal cloacal máximo anual (m³/día)

— Límite de Fracción
— Límite de Radio
■ ESCUELA

R I O G R A N D E

DPTO. DR. MANUEL BELGRANO