
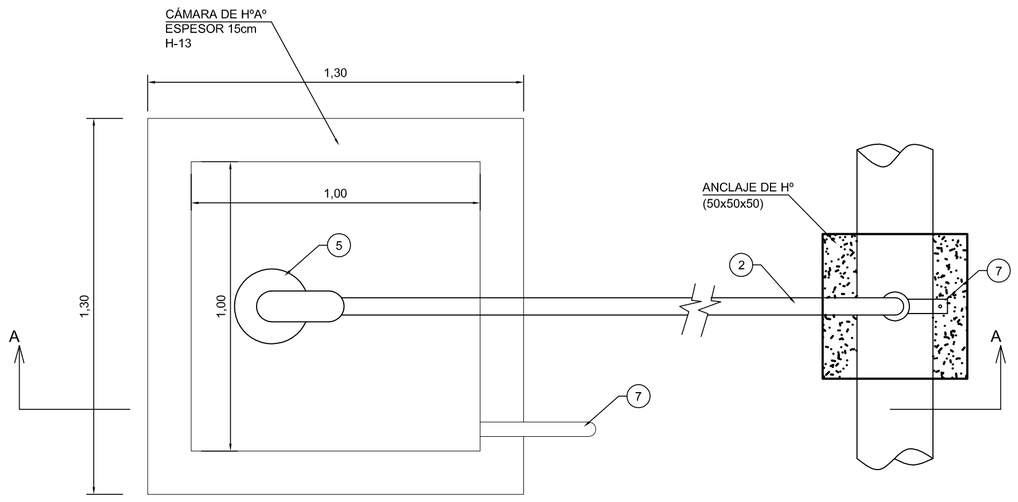


PLANTA

DESPIECE


1-COLLA DE CONEXIÓN EN CARGA DN50mm PN16.
2-MANGUERA DE CONEXIÓN PEAD DN50mm PN16.
3-CODO 90º PEAD DN50mm PN16.
4-VÁLVULA ESFÉRICA DN50mm PN16.
5-VÁLVULA DE AIRE DN50mm PN16.
6-NIPLE O ENTRERROSCA DN50mm PN16.
7-CAÑO DE VENTILACIÓN DN50mm.

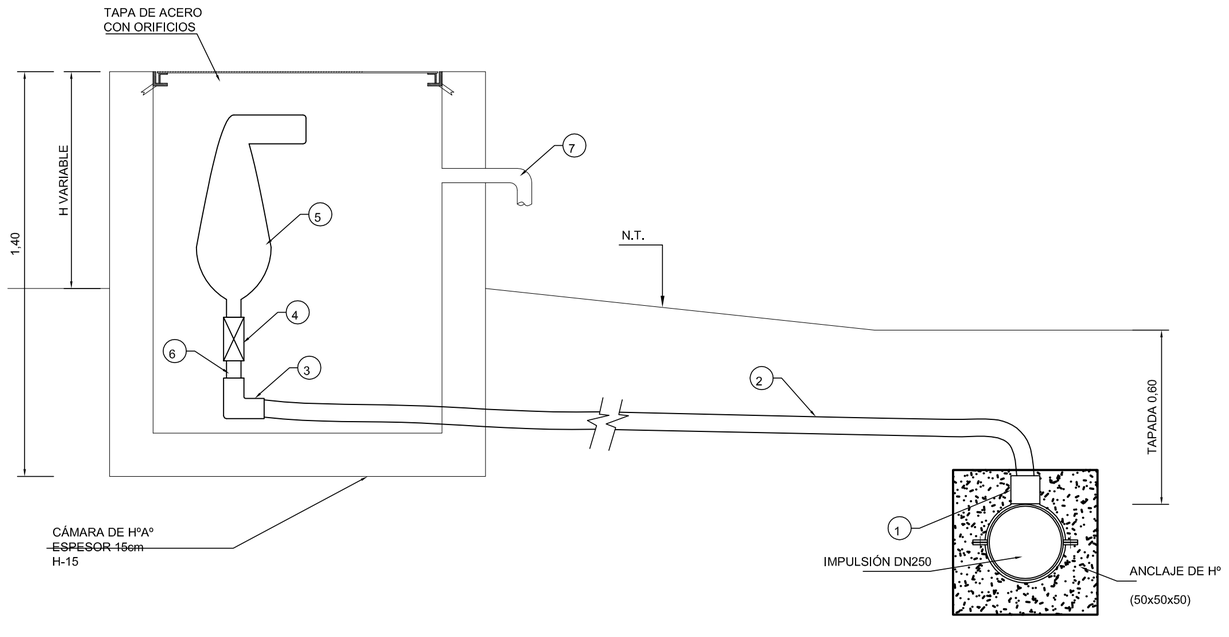


CORTE A-A

DETALLE VÁLVULA DE AIRE

ESC 1:15

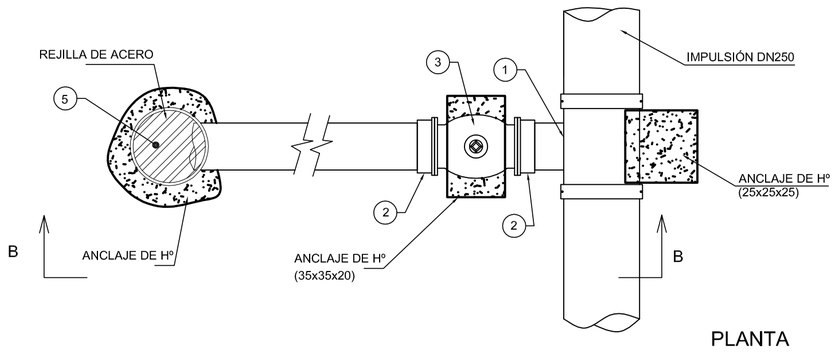

PLANTA

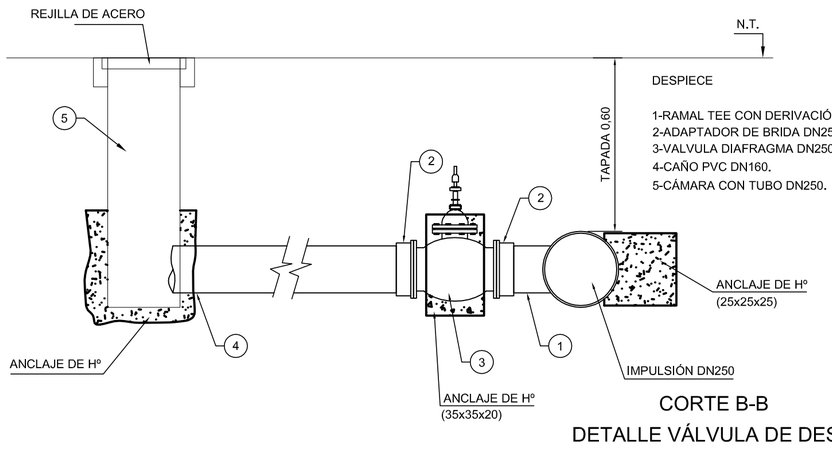


CORTE B-B

DESPIECE


1-RAMAL TEE CON DERIVACIÓN DN250/160 PN16.
2-ADAPTADOR DE BRIDA DN250 PN16.
3-VALVULA DIAFRAGMA DN250.
4-CAÑO PVC DN160.
5-CÁMARA CON TUBO DN250.

DETALLE VÁLVULA DE DESAGÜE

ESC 1:15

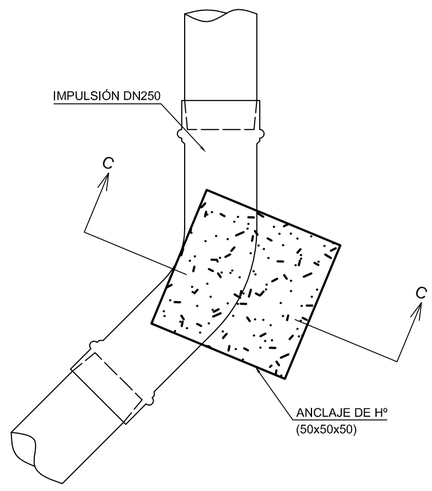


PLANTA




CORTE C-C

DETALLE ANCLAJE CURVA 45º

ESC 1:15

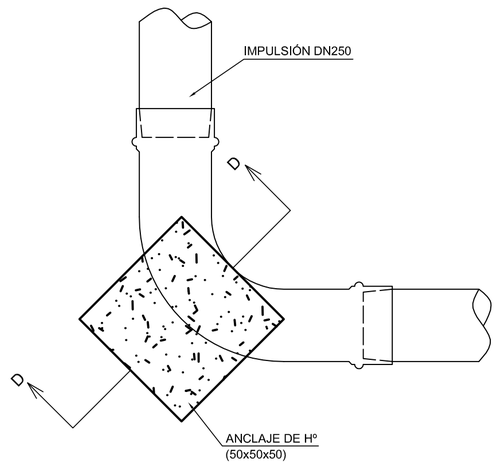


PLANTA

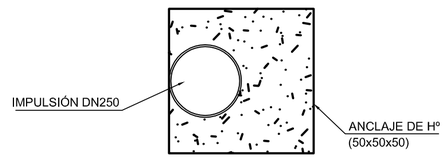


CORTE D-D

DETALLE ANCLAJE CURVA 90º


ESC 1:15

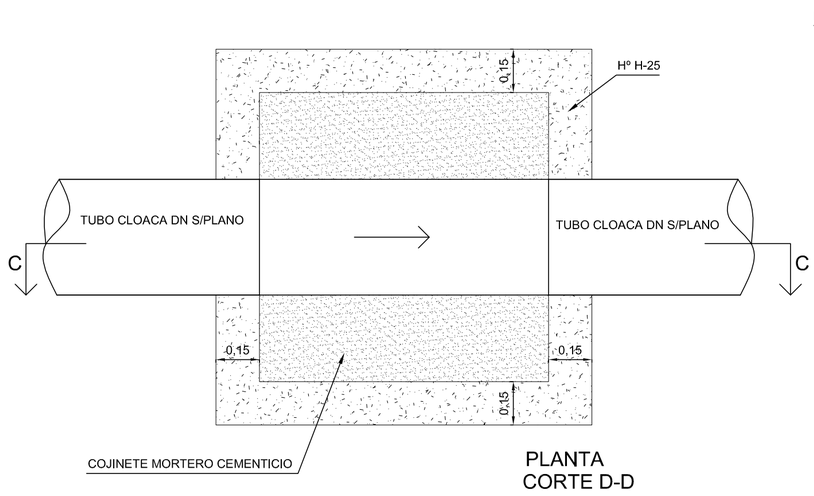


PLANTA
CORTE D-D

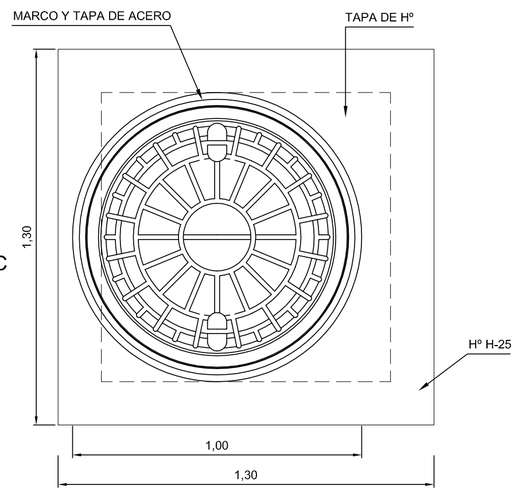

VISTA SUPERIOR

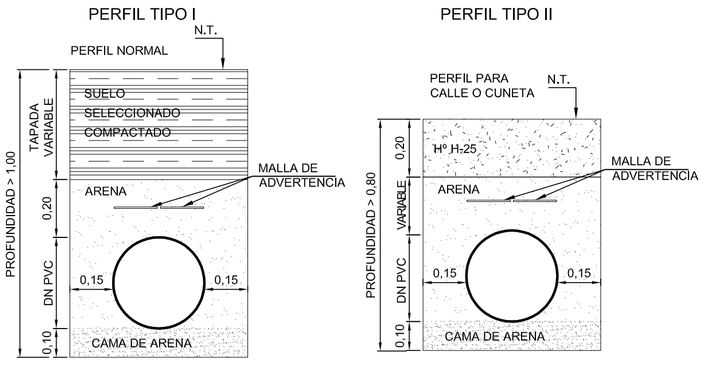


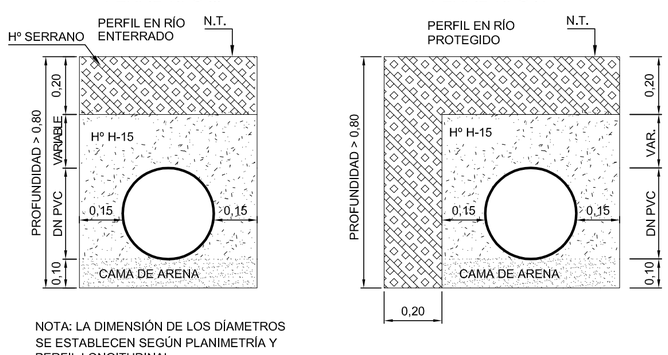


NOTA: LA DIMENSIÓN DE LOS DÍAMETROS SE ESTABLECEN SEGÚN PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL

PERFILES TIPO PARA ZANJA EN CLOACA MÁXIMA

ESC 1:15

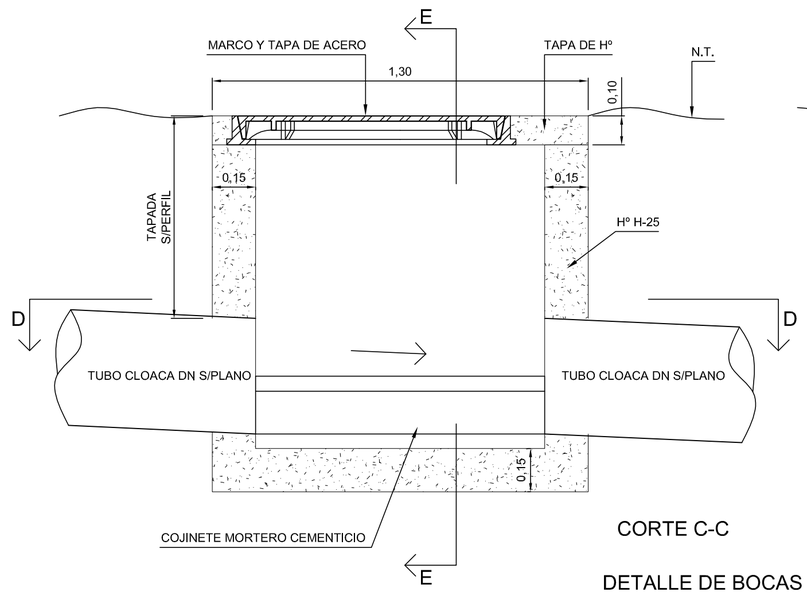

CORTE C-C

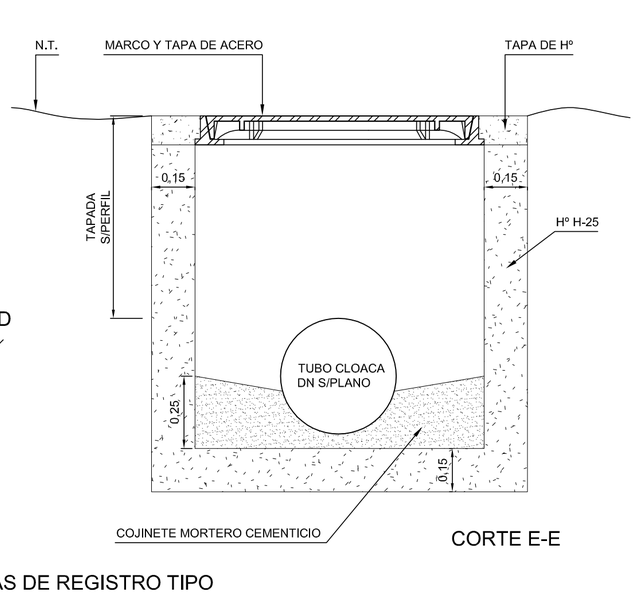

CORTE E-E

DETALLE DE BOCAS DE REGISTRO TIPO

ESC 1:15

NOMBRE DEL EXPERTO: ING. MARCELO HEREDIA	PROVINCIA DE CÓRDOBA CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES		
	PROYECTO LICITATORIO OBRAS BÁSICAS SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES TANTI - CÓRDOBA		
DIRECCIÓN DE PROYECTO: ING. MARCELO HEREDIA	**CLOACA MÁXIMA - CÁMARA DE DESAGÜE, CÁMARA DE VÁLVULA DE AIRE, PERFILES TIPO I, TIPO II, TIPO III y TIPO IV, BOCA DE REGISTRO TIPO Y ANCLAJES.**		
PREPARÓ: ING. MARCOS PÉREZ			
DIBUJO: ING. MARCOS PÉREZ			
ANTECEDENTES:	FECHA: JULIO 2017	ESCALA: INDICADAS	REFERENCIA:
			PLANO Nº: TTI–CM–OC–07