

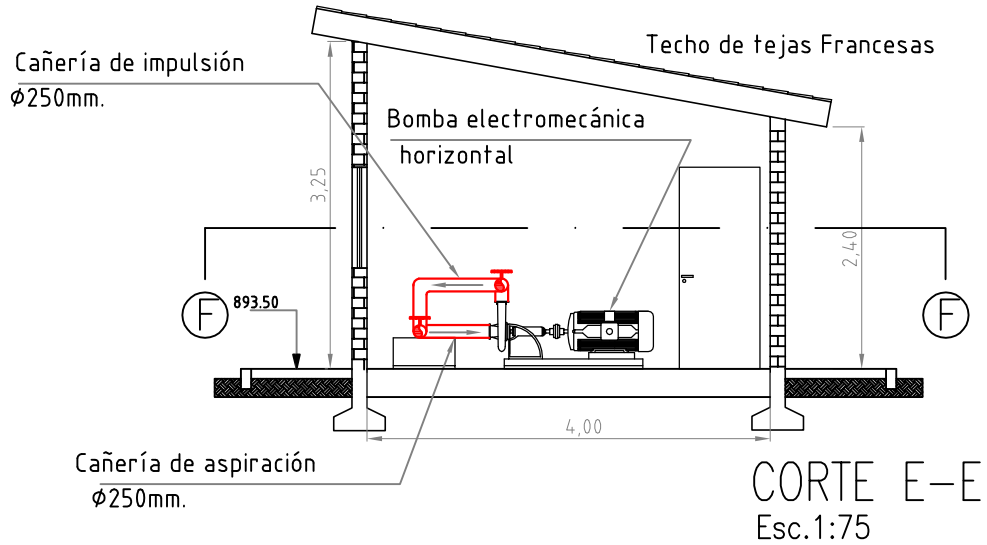



CORTE E-E
Esc.1:75

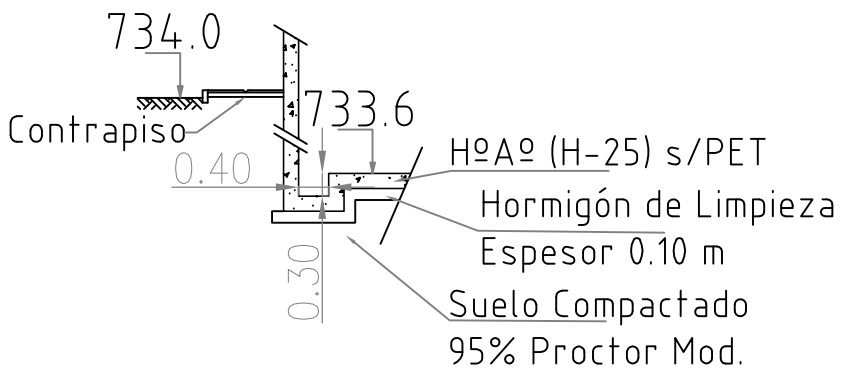


DETALLE POZO DE ACHIQUE
Esc.1:100

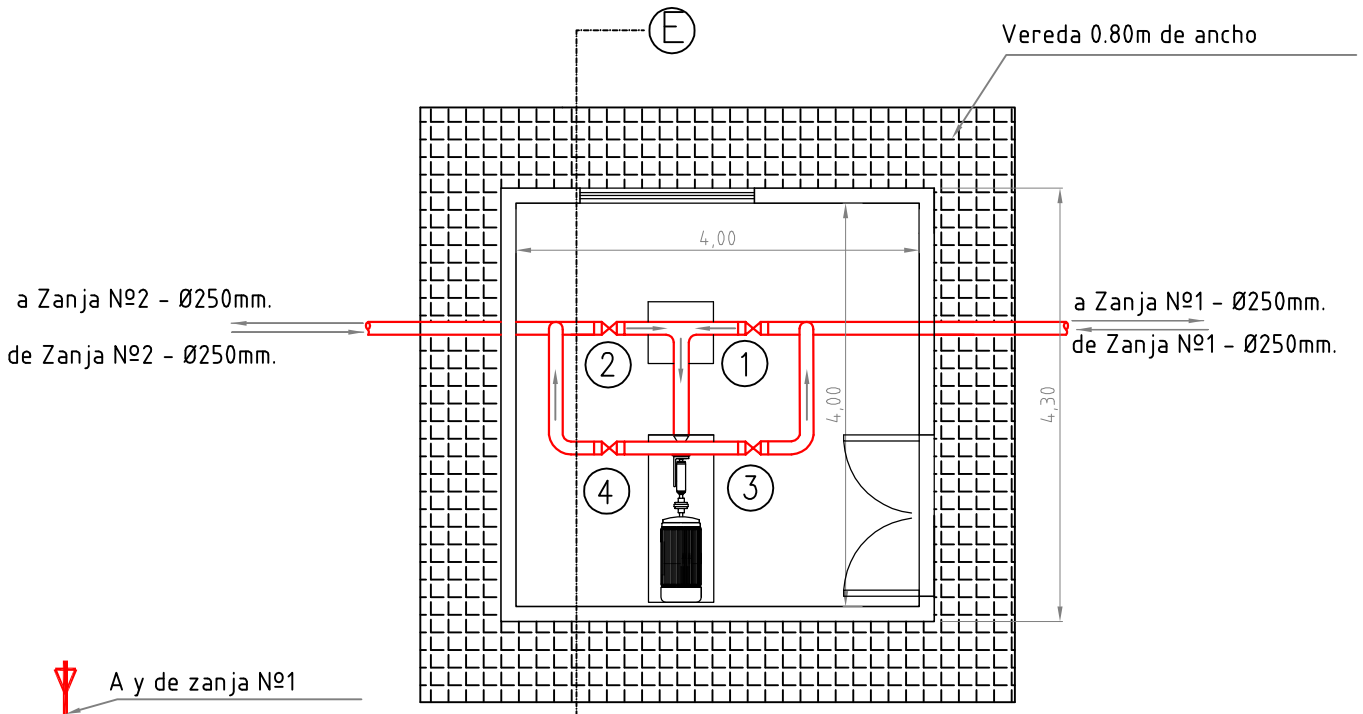


ESTACIÓN DE BOMBEO DE TRASVASE
PLANTA F-F
Esc.1:75

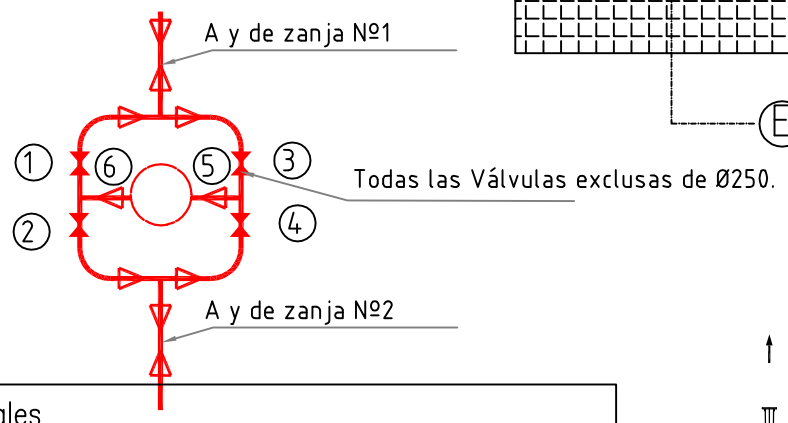

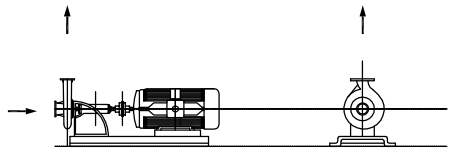

Bomba Centrífuga Horizontal de Trasvase

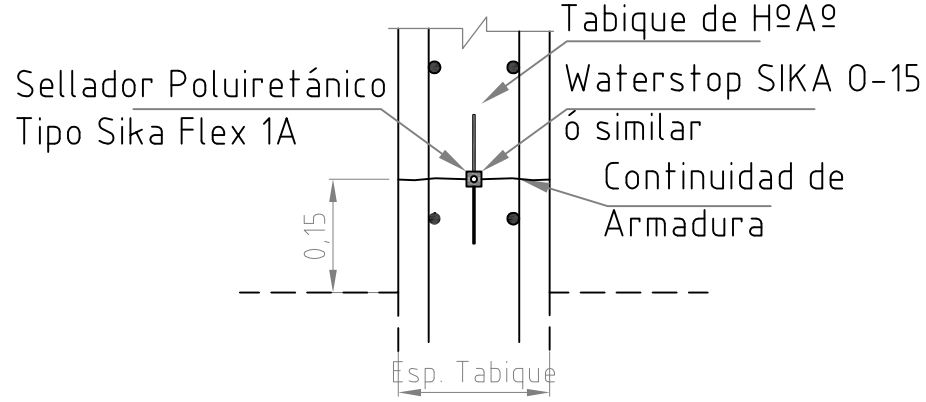

JUNTA CONSTRUCTIVA
EN TABIQUE
ESC. 1:10

Materiales

Hormigón (H-25) según Pliego
$\sigma bk > 250\ Kg/cm^2$
Acero $\sigma fl > 4200\ Kg/cm^2$
Separación mínima entre barras = 4.0 cm

Se prevé la colocación de Hº de limpieza (H-15) con un espesor mínimo de 0.10 m previa compactacíon del suelo de asiento del 95 % del Proctor Modificado

NOMBRE DEL EXPERTO ING. MARCELO HEREDIA	PROVINCIA DE CÓRDOBA CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES			
DIRECCIÓN DE PROYECTO: ING. MARCELO HEREDIA	PROYECTO DE OBRAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LA LOCALIDAD DE TANTI			
PREPARÓ: ING. MARCELO HEREDIA	PLANTA DEPURADORA: **ESTACIÓN DE BOMBEO DE TRASVASE**			
DIBUJO: ING. ANDREA PUCCI				
ANTECEDENTES:	FECHA: JULIO 2017	ESCALA: S/ PLANO	REFERENCIA:	PLANO Nº: TTI-PD-OC-25